


ROZDZIELNICA RPO

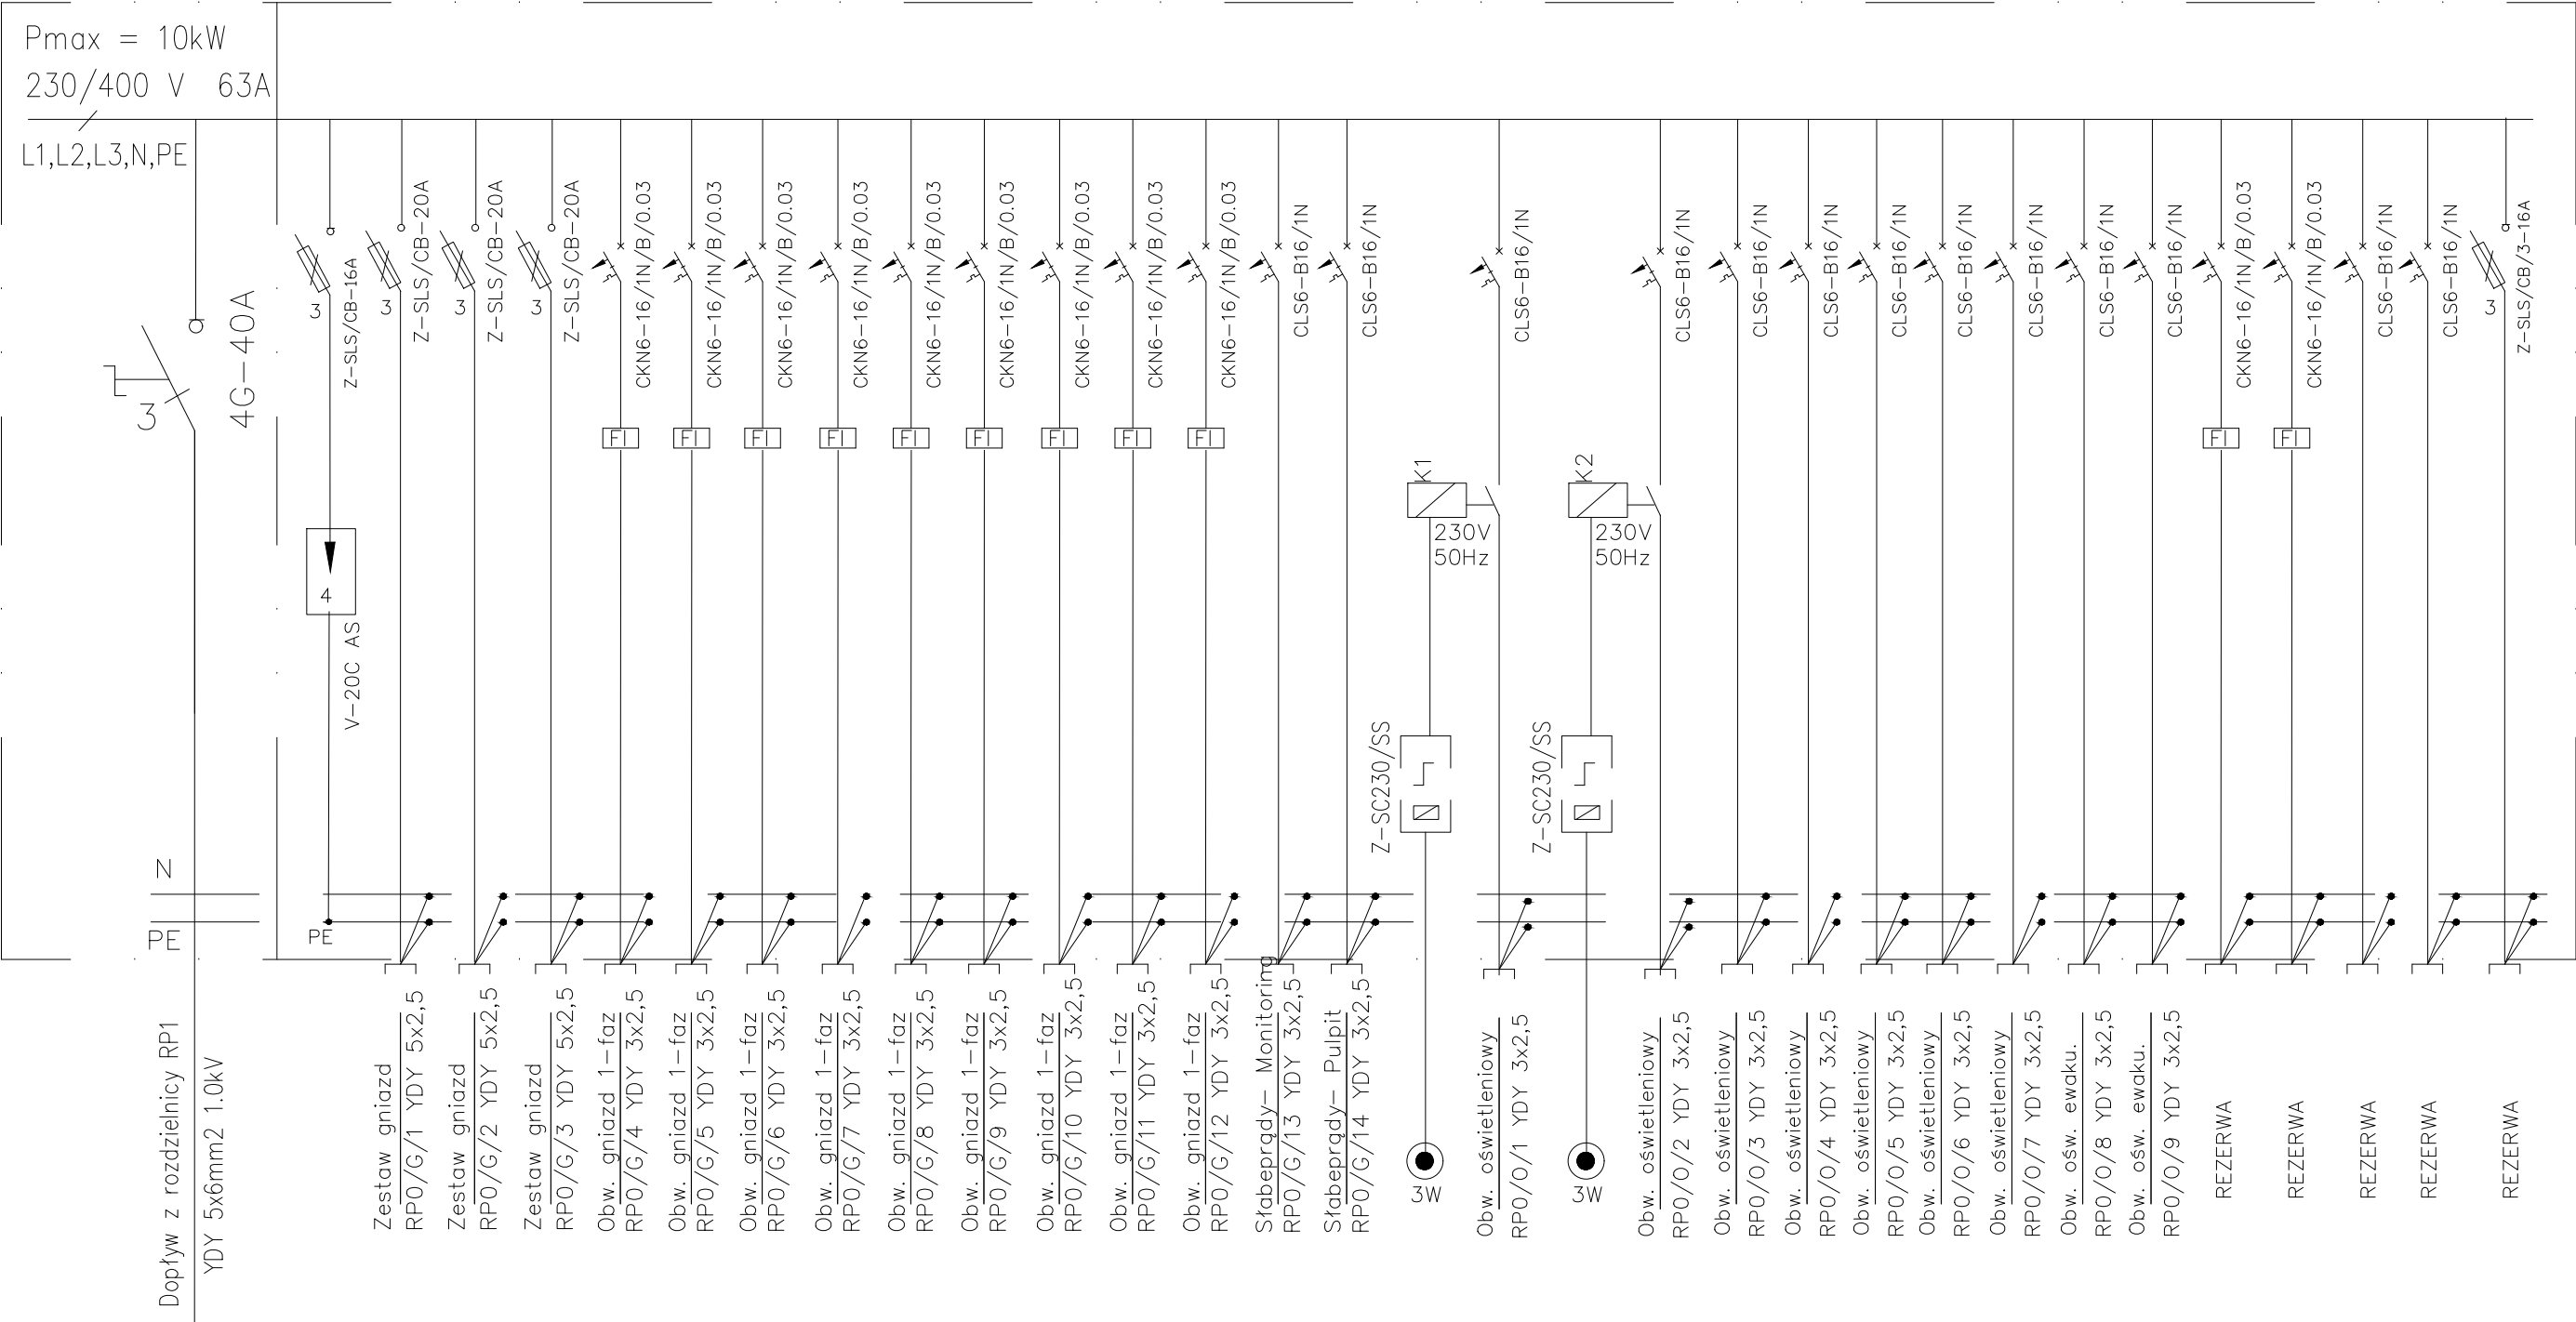

Sposób ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym:

WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

<div><div><div>projektowanie i nadzór techniczny</div><div></div></div></div>	Zespół Szkółno-Przedszkolny nr 1 44-100 Gliwice ul. Kilńskiego 1 wg. Umowy nr ZSP1.073.1.2016			
	mgr inż. Bogusław SZPETMAN	Uprawnienia nr. 177/91		
	inż. Edward MOROZ	Uprawnienia nr. 120/75		
	FAZA: PBW	DATA: 04.2020	SKALA	NR. RYS. EBW-12.r.B
BRANZA Elektryczna				

NIP 631-111-43-41
44-100 Gliwice ul. Perkoza 11/7
tel. 775 35 85